


ESEMPIO DI TERMINALE OPERATORE COLLEGATO A SISTEMA S7/400H

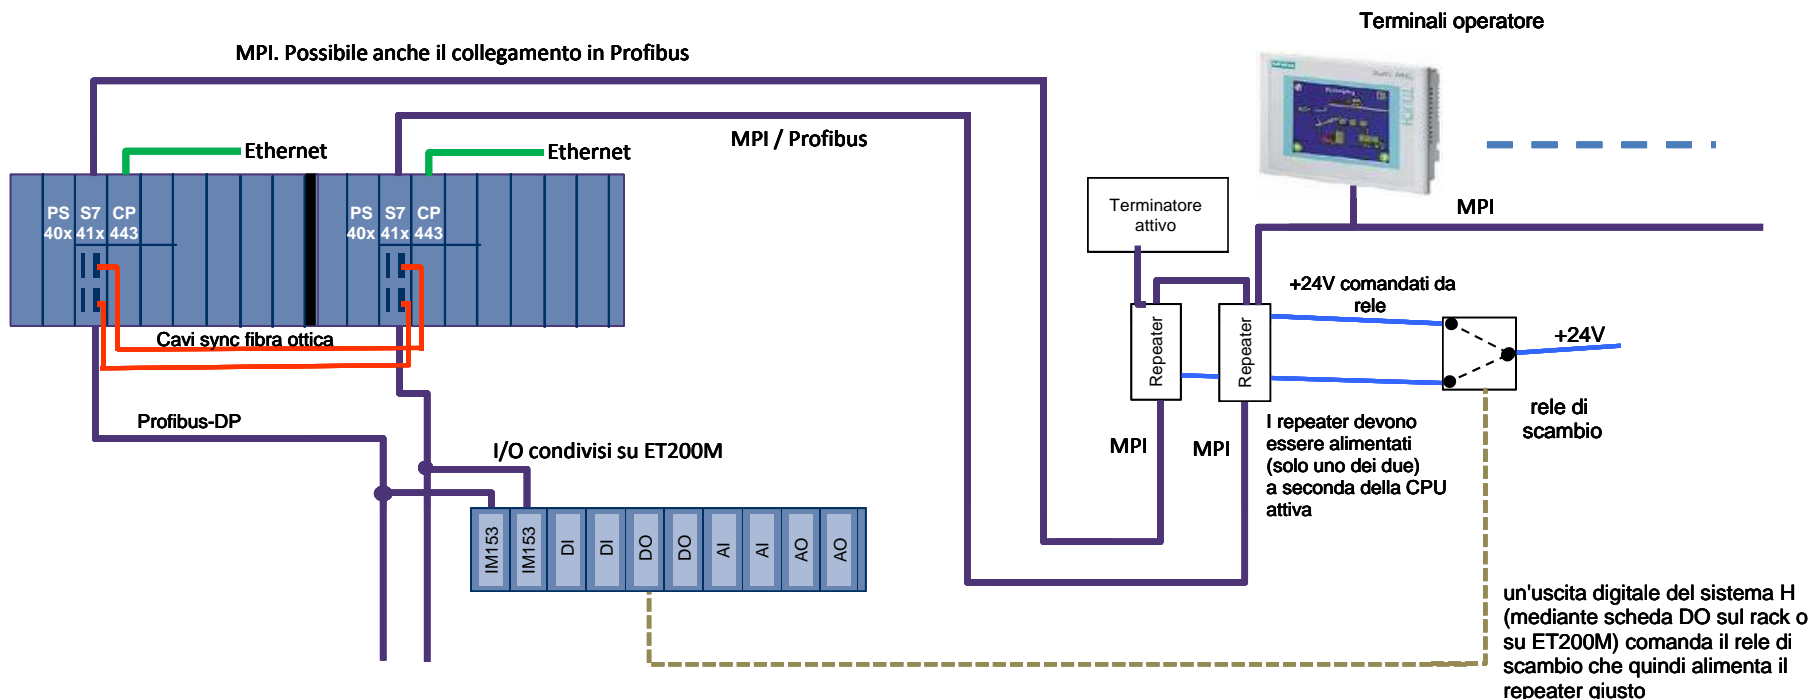

**6ES7972-0AA01-0XA0 (n. 2 pz necessari)**  
 SIMATIC S7, REPEATER RS485 PER COLLEGAMENTO DA PROFIBUS/MPI  
 SISTEMI A BUS CON MAX.31 NODI VELOCITA' DI TRASM.MAX.12 MBIT/S,  
 GRADO DI PROTEZIONE IP20

**6ES7972-0DA00-0AA0 (n. 1 pz necessario)**  
 SIMATIC DP, RESIST.TERMINALE RS485 PER LA CHIUSURA RETI  
 PROFIBUS/MPI

NB: valido anche per ridondanza software **solo** se i due PLC hanno lo stesso indirizzo MPI  
 (in questo caso il collegamento di ridondanza tra i due PLC può essere fatto in ethernet mediante CP343-1/443-1)

**NOTA IMPORTANTE**

Documento fornito solo a titolo di esempio. Le informazioni ivi presenti hanno esclusivo carattere informativo e potrebbero essere, a seconda delle circostanze, incomplete od inesatte.

Il sottoscritto e Siemens S.p.A. non si assumono alcuna responsabilità derivante dall'utilizzo delle informazioni contenute in questo documento e per le conseguenze dannose, dirette od indirette, che dovessero derivare dall'utilizzo o dalla impossibilità di utilizzo di dette informazioni.