


## Esempi di comunicazione tra S5 e S7-1500

20 febbraio 2020

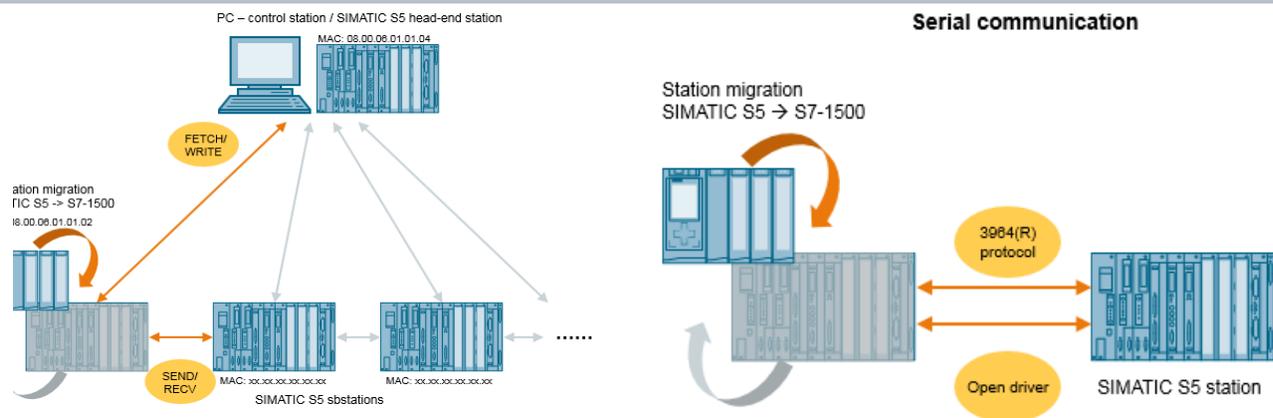

A fine settembre la famiglia di prodotti S5 raggiungerà la fine del suo ciclo di vita.

La migrazione dei vecchi sistemi di controllo può richiedere diverse fasi in cui è necessario far coesistere i controllori S5 con i controllori S7 (ad es. S7-1500).

Per questo scopo sono stati realizzati tre esempi applicativi che spiegano come mettere in comunicazione i controllori S5 con quelli S7-1500:

Protocollo	Link all'esempio applicativo
Ethernet ISO	<a href="https://support.industry.siemens.com/cs/it/en/view/109755544">https://support.industry.siemens.com/cs/it/en/view/109755544</a>
Ethernet ISO on TCP	<a href="https://support.industry.siemens.com/cs/it/en/view/109482475">https://support.industry.siemens.com/cs/it/en/view/109482475</a>
Seriale	<a href="https://support.industry.siemens.com/cs/it/en/view/109748699">https://support.industry.siemens.com/cs/it/en/view/109748699</a>

### Contenuto degli Esempi Applicativi.

Gli esempi applicativi sono corredati di:

- un progetto d'esempio sia per STEP5,
- un progetto d'esempio STEP7,
- documentazione in pdf.

Product Manager Siemens S.p.A.